
ERM 25 Ex e

ERM ... Ex e robbanásveszélyes légterű raktárakban történő elszívásra

- A gyúlékony gázok koncentrációjának az alsó robbanási határ alá szorításához MAICO ventilátorokat használhatunk az elszívásra. Ezáltal megbízhatóan megakadályozható a robbanásveszélyes légkör kialakulása.
- A bemutatott példában egy ERM ... Ex e ventilátor olyan gázokat szív el, amelyek nehezebbek a levegőnél. Ezért van a talaj közelében elhelyezve.

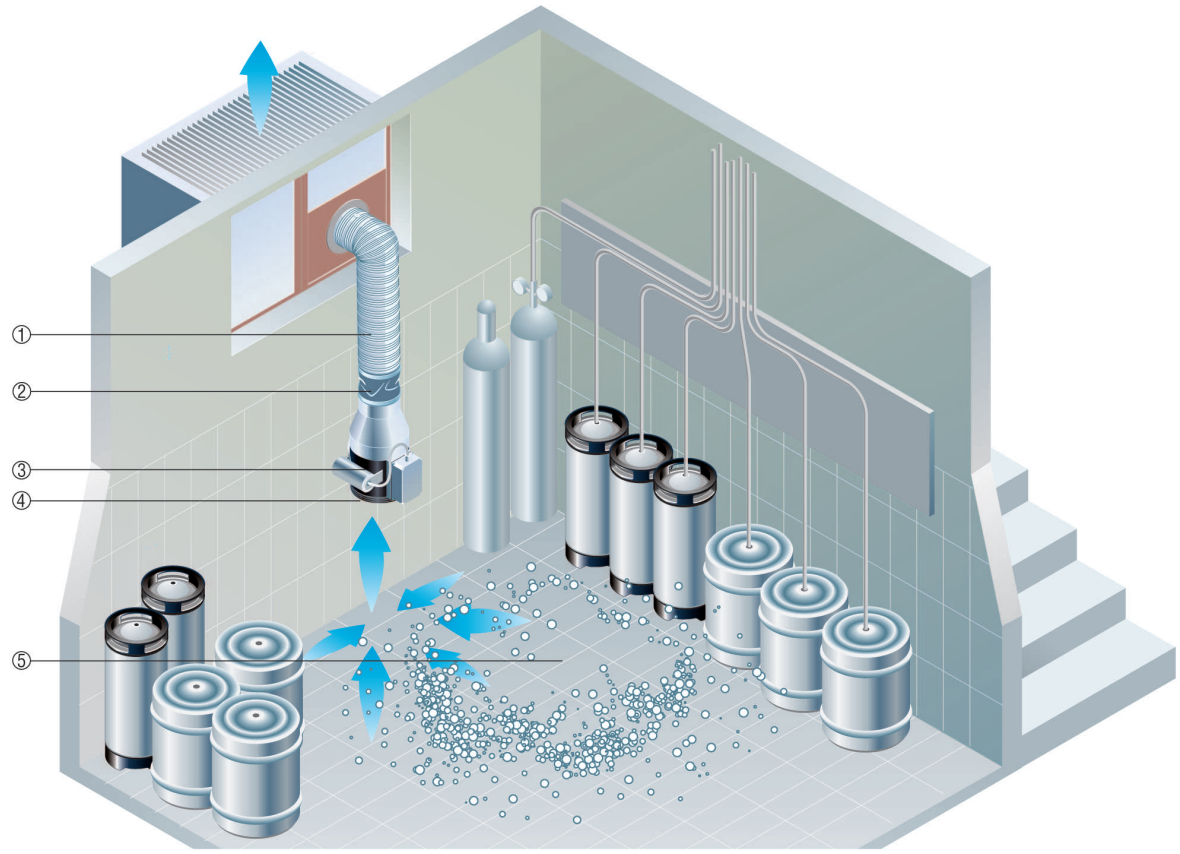


① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
② ELM.. rögzítő mandzsetta Ex
③ Ventilátor ERM ... Ex e
④ SGM... védőrács Ex
⑤ Robbanásveszélyes légkör

ERM ... E Ex e robbanásveszélyes légkörű raktárakból történő elszívásra

Annak érdekében, hogy a gyúlékony gázok koncentrációját az alsó robbanási határ alá szorítsuk, MAICO ventilátorokat használhatunk az elszívásra. Ezáltal megbízhatóan megakadályozható a robbanásveszélyes légkör kialakulása. A bemutatott példában egy ERM ... E Ex e ventilátor olyan gázokat szív el, amelyek nehezebbek a levegőnél. Ezért van a talaj közelében elhelyezve.


ERM 25 Ex e

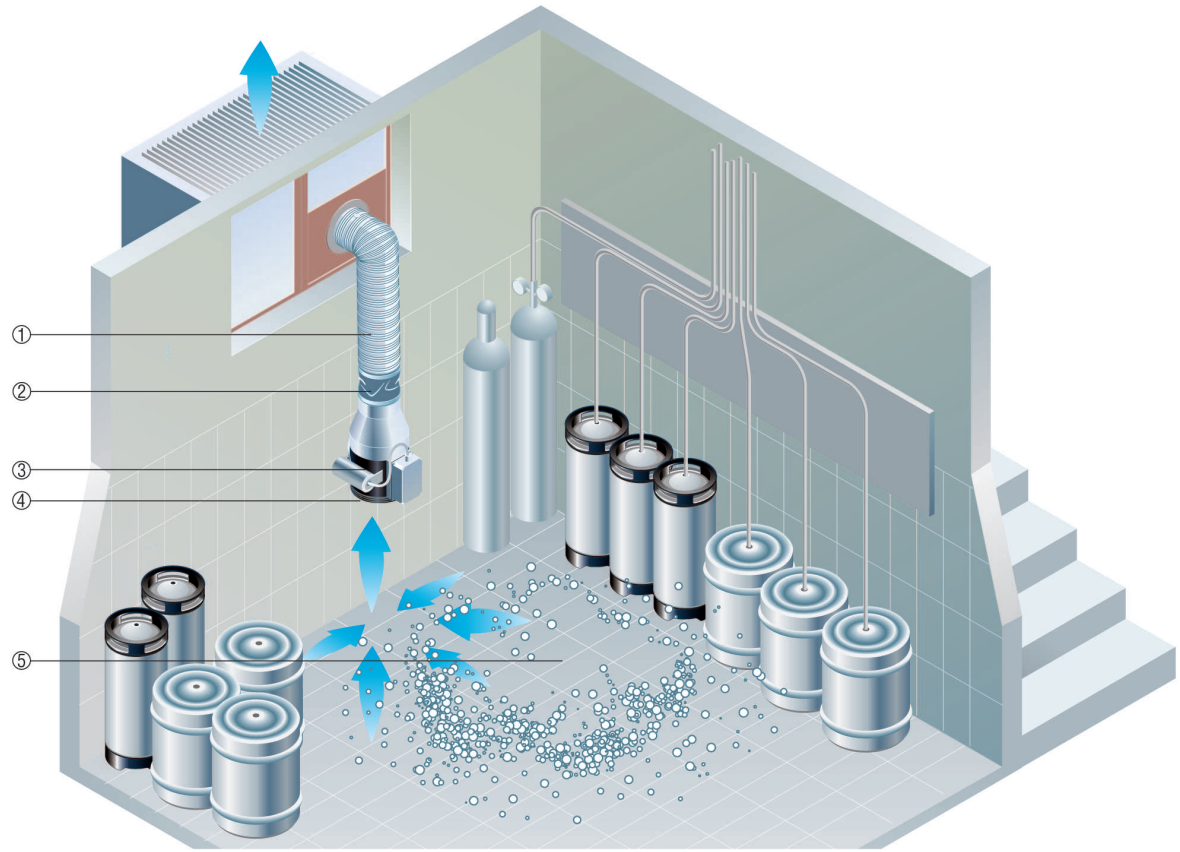

① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
② ELM ... Ex rögzítő mandzsetta
③ ERM ... E Ex e ventilátor
④ SGM ... Ex védőrács
⑤ Robbanásveszélyes légkör

Beszerelés légcsatorna hálózatokba

- Az ábra az ERM-Ex ventilátor beszerelését mutatja be egy csővezeték rendszeren belül.
- A ventilátor falra vagy mennyezetre történő felerősítéséhez a FUM lábat használjuk. A rögzítőláb a mellékelt lemezcsavarokkal tetszőleges helyzetben rögzíthető a ventilátor kerületén.

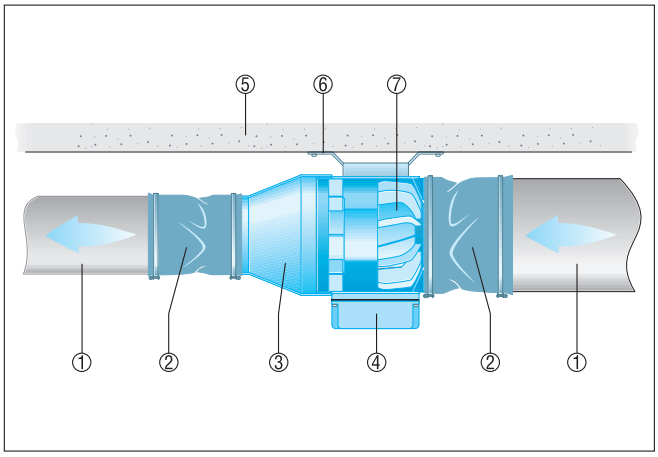


① Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
② ELM-Ex rugalmas mandzsetta
③ REM-Ex szűkítőidom
④ Villamos csatlakozó doboz

ERM 25 Ex e

⑤ Mennyezet, gerenda
⑥ FUM rögzítőláb
⑦ ERM-Ex ventilátor

Beszerelés a vezeték végére, a ventilátor szívó oldala nyitott

- Az ábra az ERM-Ex ventilátor beszerelését mutatja be egy csővezeték rendszer végén.
- A ventilátor falra vagy mennyezetre történő felerősítéséhez a FUM lábat használjuk. A rögzítőláb a mellékelt lemezcsavarokkal tetszőleges helyzetben rögzíthető a ventilátor kerületén.
- Szabad kifújásnál használjon SGM-Ex védőrácsot.

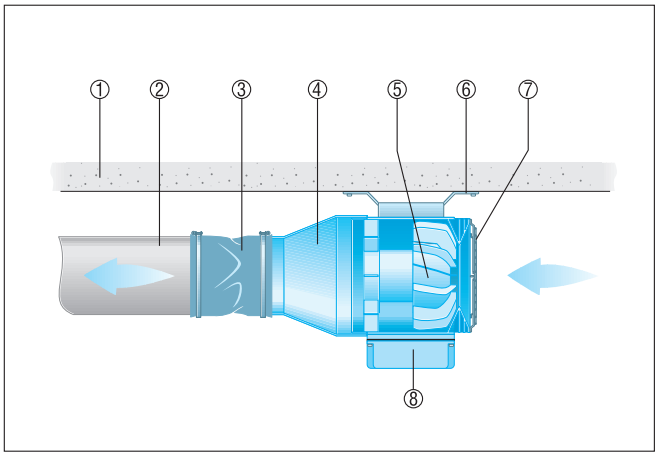

① Mennyezet, gerenda
② Légcsatorna hálózat, a megrendelő biztosítja
③ ELM-Ex rugalmas mandzsetta
④ REM-Ex szűkítőidom
⑤ ERM-Ex ventilátor
⑥ FUM rögzítőláb
⑦ SGM-Ex védőrács
⑧ Villamos csatlakozó doboz